KUIVATUS

vas.

oik.

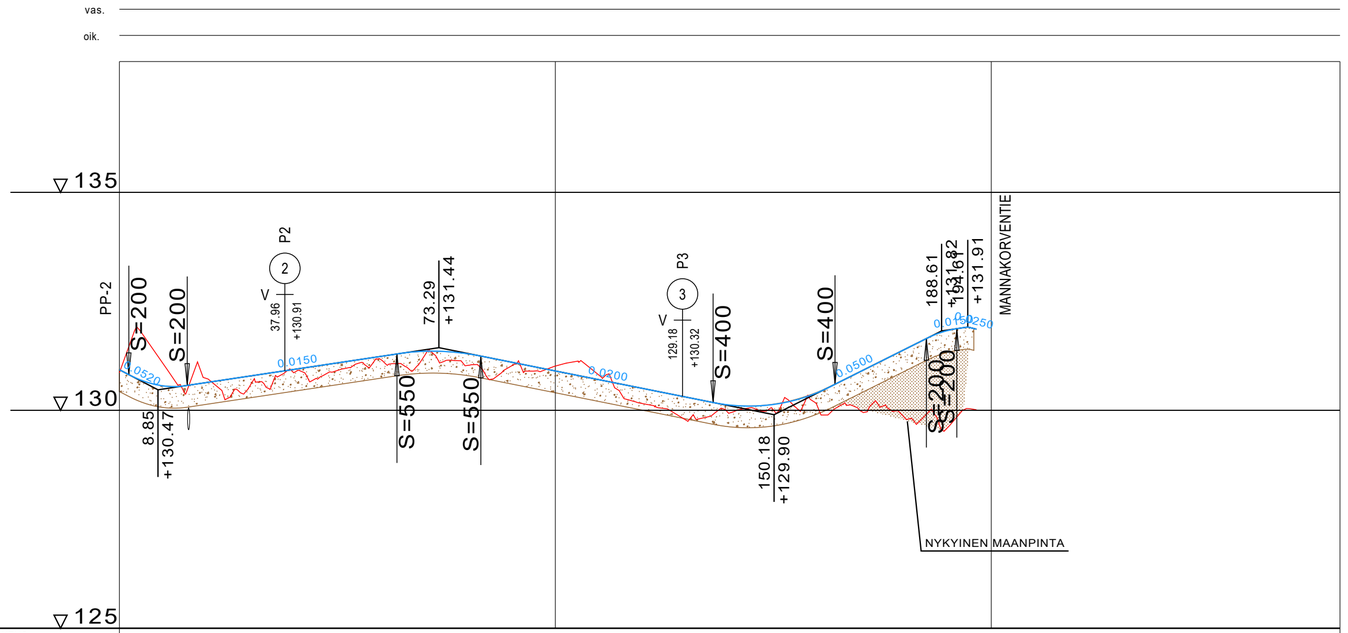

VESIJOHTO	LAEN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU PAALU
HULEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS
JÄTEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS
PUTKIEN PERUSTAMISTAPA	
PÄÄLLYSRAKENNE	6E/50
MATKA	2.16 / 0.00 / 2.16 / 13.39 / 15.55 / 48.12 / 63.67 / 19.24 / 82.91 / 53.28 / 136.19 / 27.97 / 164.16 / 20.96 / 185.12 / 6.99 / 2.50 / 2.00
KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE	-0.0521 / S=200 / 0.0150 / S=550 / -0.0200 / S=400 / 0.0500 / S=200 / 0.0250 / 0.0150
TASAUSVIIVAN KORKEUS	130.93 / 130.56 / 130.64 / 130.79 / 130.94 / 131.09 / 131.24 / 131.35 / 131.29 / 131.10 / 130.90 / 130.70 / 130.50 / 130.30 / 130.12 / 130.14 / 130.41 / 130.89 / 131.39 / 131.83
MAANPINNAN KORKEUS	130.86 / 131.07 / 130.73 / 130.57 / 130.86 / 130.91 / 131.16 / 131.25 / 131.03 / 131.02 / 131.01 / 130.81 / 130.15 / 129.77 / 129.94 / 130.01 / 130.12 / 129.99 / 129.85 / 129.60 / 130.01
PAALUTUS	0 / 50 / 100 / 150 / 200
KAAREVUUS	4.76 / R=35 / 29.96 / 44.26 / 76.81 / 13.31 / R=50 / 46.07 / 59.17 / 72.51 / 86.05 / R=50 / 93.81 / 96.81
AJORADAN SIVUKALTEVUUS	0.00 / 20.00 / 40.00 / 86.00 / 94.00 / 97.00 qv= +0.025 / qo= -0.025 / 1%/4m / 1%/4m / R=50 / qo= +0.025 / qv= -0.025 / R=40 / 1%/5m / 1%/5m / qo= +0.009 / qv= -0.009

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS PUISTOKÄYTÄVÄ P1

1:100

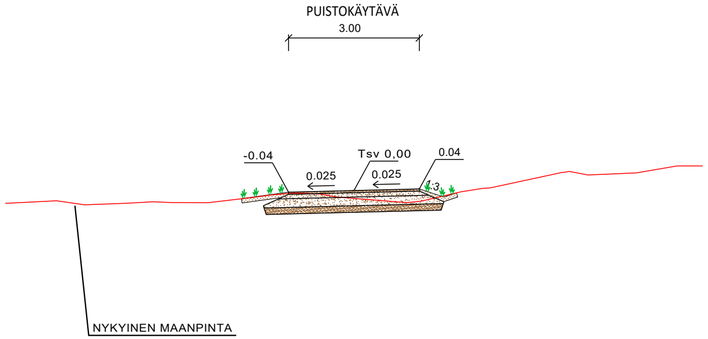

RAKENNEKERROKSET	puistokäytävä
Päällyste KaM 0/11	0.05
Kantava kerros KaM 0/32	0.10
Jakava kerros KaM 0/64	0.20
Suodatinkerros Hk	0.15
Yhteensä	0.50

IRTILOUHINTA TSV-1.00 m

KANGASALAN KAUPUNKI
RAKENTAMISEN PALVELUALUE

Infran suunnittelu ja rakentaminen

LEMETYN PUISTOKÄYTÄVÄT

VATIALA

PUISTOKÄYTÄVÄ P1, väli: PP2 - MANNAKORVENTIE

PUISTOSUUNNITELMA

PITUUSLEIKKAUS 1:1000/1:100, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100

YLAN PÄÄTÖS:

RAKENNUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS: / §

MUUTOS

TARK.

HYV.

PVM. 04.05.2022

TEK.

SWECO

Sweco Infra & Rail Oy
Hatanpään valtatie 11
33100 Tampere
puh. 020 739 3000

PIIRT. M. Silén

SUUNN. J. Tuuli

TARK. J. Tuuli

KOORD.JÄRJ. ETRS-GK24

KORK.JÄRJ. N2000

PIIR. N:O. 92-13-21